


Филиал Госэнергогазнадзора по Гродненской области
Волковысское межрайонное отделение
Свислочская районная энергогазинспекция

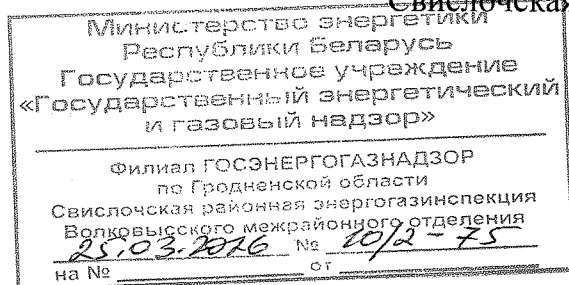

Руководителю предприятия

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«О безопасном выполнении полевых,
погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах
воздушных линий электропередачи»

В Гродненской области в течение 2024-2026 г.г. происходили несчастные случаи и инциденты, связанные с нарушениями требований технических нормативных правовых актов при производстве работ в охранных зонах линий электропередачи:

05.09.2024, после выгрузки кукурузы на ферме КРС «Гушицы» СПК им. И.П. Сенько, водитель трактора с поднятым кузовом прицепа двигался на выезд с территории фермы. В пролете опор ВЛ напряжением 110 кВ произошел пробой между фазным проводом ВЛ и кузовом прицепа. Не выходя из машины, водитель продолжил движение. На выезде с территории остановился и сообщил о случившемся происшествии руководству СПК;

17.02.2025, в районе ул. Волкова в г. Гродно, на территории водопроводной насосной станции «Фабричный» ГУКПП «Гродноводоканал», произошел инцидент. После разгрузки песка водитель грузового автомобиля МАЗ, не опустив кузов в транспортное положение, начал движение и приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ, в результате чего произошло замыкание на землю. После прикосновения кузова к проводу, водителю удалось безопасно покинуть кабину автомобиля;

17.03.2026, в г.Жодино персонал монтажной организации ООО «ЭлекТехно» производил монтаж уличного освещения с помощью мобильной подъемной платформы на базе автомобиля МАЗ (далее МПРП), которая была установлена вблизи ВЛ-10 кВ. Во время проведения работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ при поднятии стрелы МПРП ее конструктивная часть приблизилась на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10 кВ. В это время пострадавший стоял на земле, касаясь корпуса МПРП, попал под напряжение, от чего предположительно погиб. Работники, находящиеся в люльке и водитель, не пострадали.

Вышеуказанные случаи являются следствием пренебрежения требованиями «Положения о порядке установления, охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования» (далее - Положение), утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.11.2022 №794 и элементарными правилами электробезопасности.

Выполнение работ с применением высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне ВЛ должно проводиться по наряду-допуску с назначением руководителя работ и быть согласовано с владельцем электрических сетей, в ведении

которого находится ВЛ.

В целях сохранения жизни и здоровья людей при производстве работ в охранных зонах линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проезд сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом, или без груза от поверхности дорожного полотна более 4,5 метра в охранных зонах ВЛ при отсутствии разрешения владельца электрических сетей;
- работать в пролетах ВЛ, имеющих оборванные провода;
- приближаться на расстояние менее 8 метров к лежащим на земле проводам, к ВЛ при повреждении изоляторов, прикосновении провода к стойке опоры, возникновении электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт, испарении влаги из почвы;
- предпринимать самостоятельно какие-либо меры по снятию провода с машины, в том числе и с помощью каких-либо предметов;
- прикасаться к опорам, влезать на них;
- работа на высокогабаритных машинах под проводами на участках, имеющих неровный рельеф местности;
- транспортировка и складирование продукции сельскохозяйственного назначения, материалов;
- остановка машин и механизмов;
- выполнять ремонтно-профилактические работы на сельскохозяйственных машинах, а также выполнять работы при приближении или во время грозы.

В случае падения или соприкосновения провода ВЛ с корпусом машины или механизма, а также при возникновении между проводом и машиной электрического разряда запрещается какая-либо дальнейшая работа. При этом, водитель должен немедленно остановить транспортное средство и покинуть его так, чтобы при этом не было одновременного прикосновения человека с корпусом машины и землей.

Для обеспечения безопасных условий проведения работ в охранных зонах ВЛ филиал Госэнергогазнадзора по Гродненской области (далее - филиал) предлагает:

- *провести инструктаж работающим по мерам безопасности при осуществлении работ в охранных зонах линий электропередачи с оформлением в журнале регистрации инструктажа по охране труда;*
- *разместить памятки и плакаты на механизированных дворах, информационных стендах и других общедоступных местах;*
- *исключить нахождение обслуживающего персонала вне кабин во время движения транспорта в охранной зоне линии электропередачи;*
- *актуализировать инструкции по охране труда с обязательным внесением в них информации о действиях персонала при выполнении работ в охранных зонах линий электропередачи;*
- *обратиться в территориальные подразделения филиала с целью проведения разъяснительной работы по применению требований Положения.*

Начальник районной энергогазинспекции,
государственный инспектор по
энергетическому и газовому надзору



А.В.Войтюлович