


**Филиал государственного учреждения  
«Государственный энергетический и газовый надзор»  
по Гродненской области**

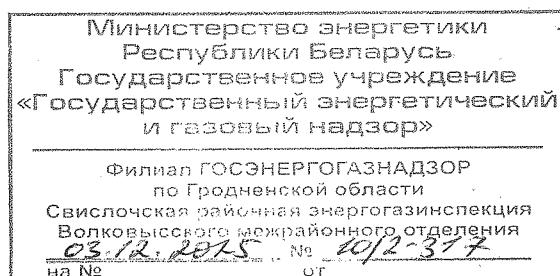

Руководителю Чеснукову  
Павлу Петровичу

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №131-8-2025**

**О подключении к электрической сети  
праздничной иллюминации**

Приближаются рождественские и новогодние праздники. На предприятиях, в магазинах, домах культуры, детских садах и школах производится установка праздничных украшений, сценических площадок, подключение новогодних деревьев и другой праздничной иллюминации. Фасады общественных зданий, витрины магазинов и окна жилых домов начинают сиять разноцветными гирляндами, город раскрашивается праздничными огнями в ожидании праздников. В процессе подготовки и во время праздничных мероприятий необходимо помнить об элементарных вопросах электробезопасности, для того, чтобы праздник не обернулся несчастьем. Напомним основные правила электробезопасности, пренебрежение которыми может привести к несчастному случаю:

- **запрещается** закладывать электрические провода за газовые, отопительные, водопроводные трубы;
- **запрещается** пользоваться самодельными электрическими гирляндами, оставлять включенные гирлянды без присмотра;
- **запрещается** прикасаться одновременно к электроприборам и заземлённым металлическим предметам (батарям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);
- **запрещается** использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;
- **запрещается** вешать на электропроводку любые предметы;
- **запрещается** включение электрооборудования и электроприборов в розетки с повреждённым корпусом и другими повреждениями.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения пожара, порчи и гибели имущества, Вам ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. В розеточной сети, предназначеннной для подключения праздничной иллюминации, переносного и передвижного электрооборудования использовать устройства защитного отключения с уставкой по току утечки не выше 30 мА.

2. Исключить использование на улице электрооборудования, праздничной иллюминации, предназначенной для эксплуатации внутри помещений.

3. Подключение иллюминации, переносного и передвижного электрооборудования осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений при прокладке в земле до 0,3 метра и до 2 метров от уровня земли. Высота подвеса проводов, кабелей не менее 3,5 метров от уровня земли в местах прохода и 6 метров в местах проезда транспорта.

4. Выполнить зануление металлических тросов для подвеса кабелей и гирлянд, металлических каркасов праздничных объектов, к которым крепится иллюминация.

5. Исключить подвешивание на электрические провода (кабели) новогодних игрушек, украшений и других атрибутов праздничных мероприятий.

6. Провести необходимые электрофизические испытания и измерения в электроустановках, а также испытания переносных, передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним, задействованного в проведении праздничных мероприятий.

7. До проведения праздничных мероприятий провести внеплановые осмотры и детальное обследование электроустановок, выявленные нарушения устранить.

8. Для подачи напряжения на вновь вводимые электроустановки объектов проведения праздничных мероприятий Вам необходимо обратиться в структурное подразделение филиала по Гродненской области для осуществления административной процедуры по получению акта осмотра (допуска) электроустановки.

Госэнергогазнадзором, в соответствии с возложенными на него задачами и функциями, запланировано проведение обследований технического состояния электроустановок указанных выше объектов, выполнение надзорных мероприятий по заявлению субъектов хозяйствования.

Консультации о получении акта осмотра (допуска) проводятся в территориальных подразделениях филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области.

Главный инженер - старший государственный  
инспектор по энергетическому и  
газовому надзору

В.А.Хоружий